


2-2 臺南市學甲國小每人每日自來水用水量

年度	單位人每日用水量 (公升)	標準用水量 (公升)
102	27.73	≤28
103	27.42	≤28
104	17.75	≤28

※WUI 值逐年下降中，透過節水活動與宣導，每年均達標準參照值，於 104 年度更降低到 17.75 公升，遠低於標準參照值。

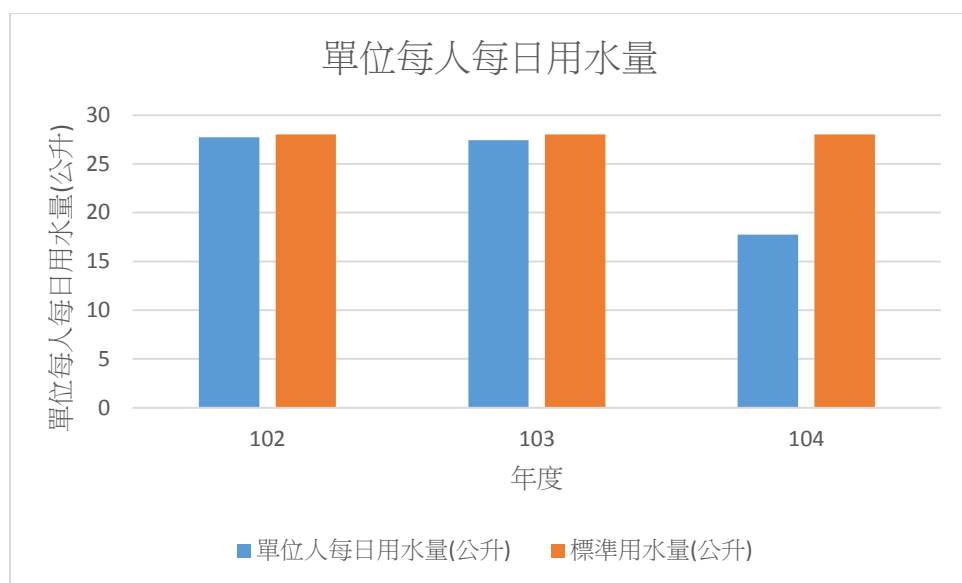

※本校屬中小型學校，廚房公辦公營，每人每日用水量必然比無廚房或大型學校之數據相對增加；以 2015 年禮堂租借為 37 場，平均每場用水量約為 30 度，一年下來用水量約 1100 度，在扣上廚房用水量 1890 度，所以扣除廚房用水量和禮堂租借宴會的用水量，本校每人每日用水量 $2971 \times 1000 / 430 (\text{學校總人數}) \times 365 / (\text{天數}) = 17.75$ ，小於參照標準 28。